




# BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

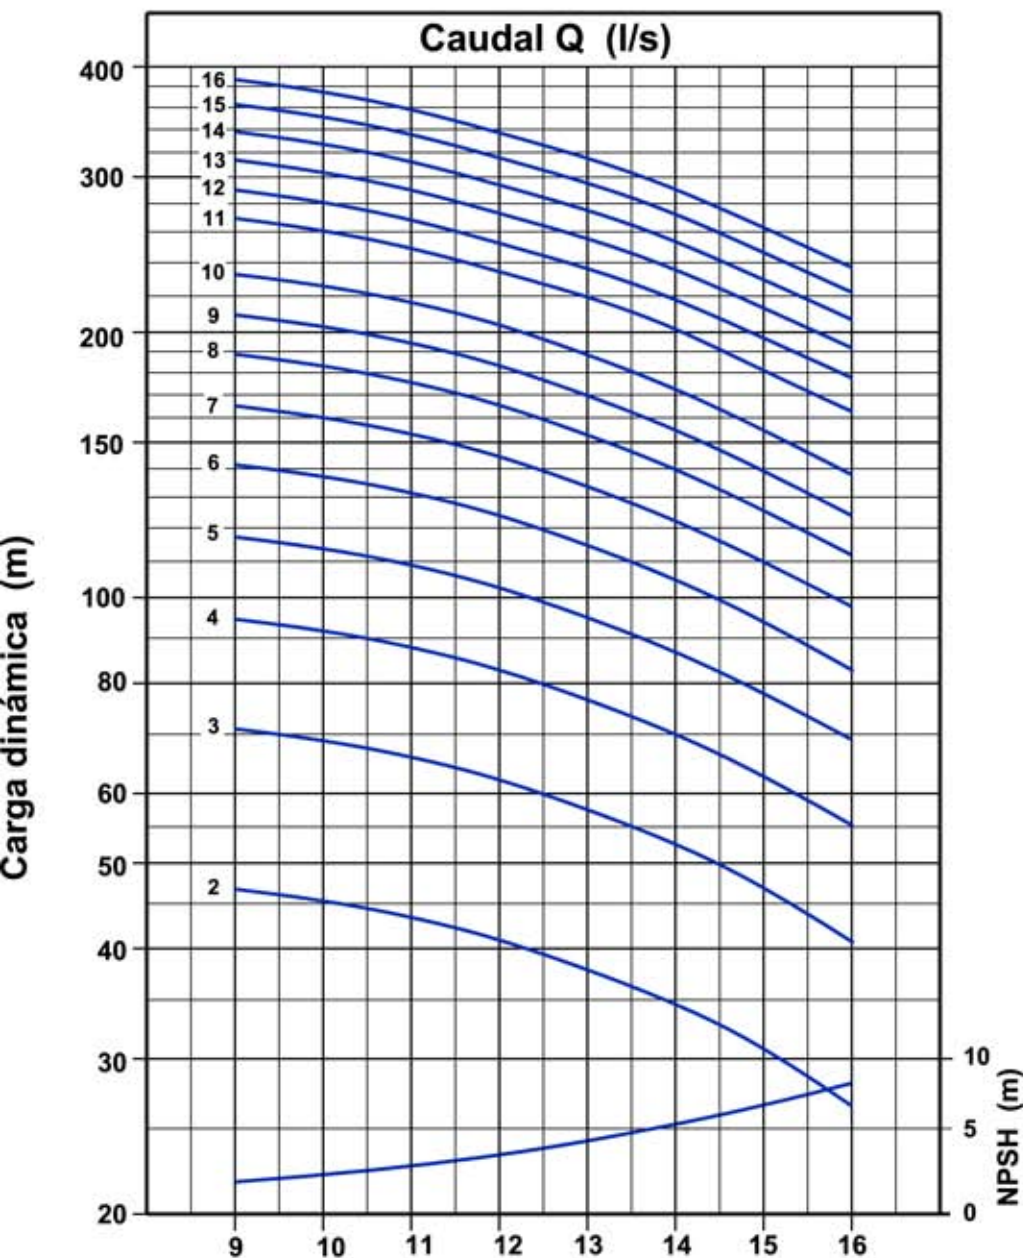

## Combinaciones

Bomba	Motor
Nº de Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 007
2	SUM 06 - 010
3	SUM 06 - 015
4	SUM 06 - 020
5	SUM 06 - 025
6	SUM 06 - 030
7	SUM 06 - 030
8	SUM 06 - 040
9	SUM 06 - 040
10	SUM 06 (08) - 050
11	SUM 08 - 060
12	SUM 08 - 060
13	SUM 08 - 060
14	SUM 08 - 075
15	SUM 08 - 075
16	SUM 08 - 075


## Correcciones de Eficiencia

Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 5 Puntos
2	- 4 Puntos
3	- 3 Puntos
4	- 2 Puntos
5	- 1 Punto

## Eficiencia Eta (%)



## Potencia BHP para un paso (HP)

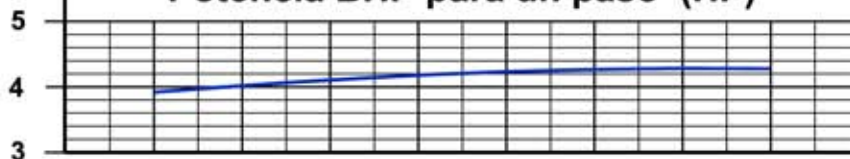

## Observaciones:

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.  
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

**Modelo: BA 06-016**

60 ciclos, 2 polos