





BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

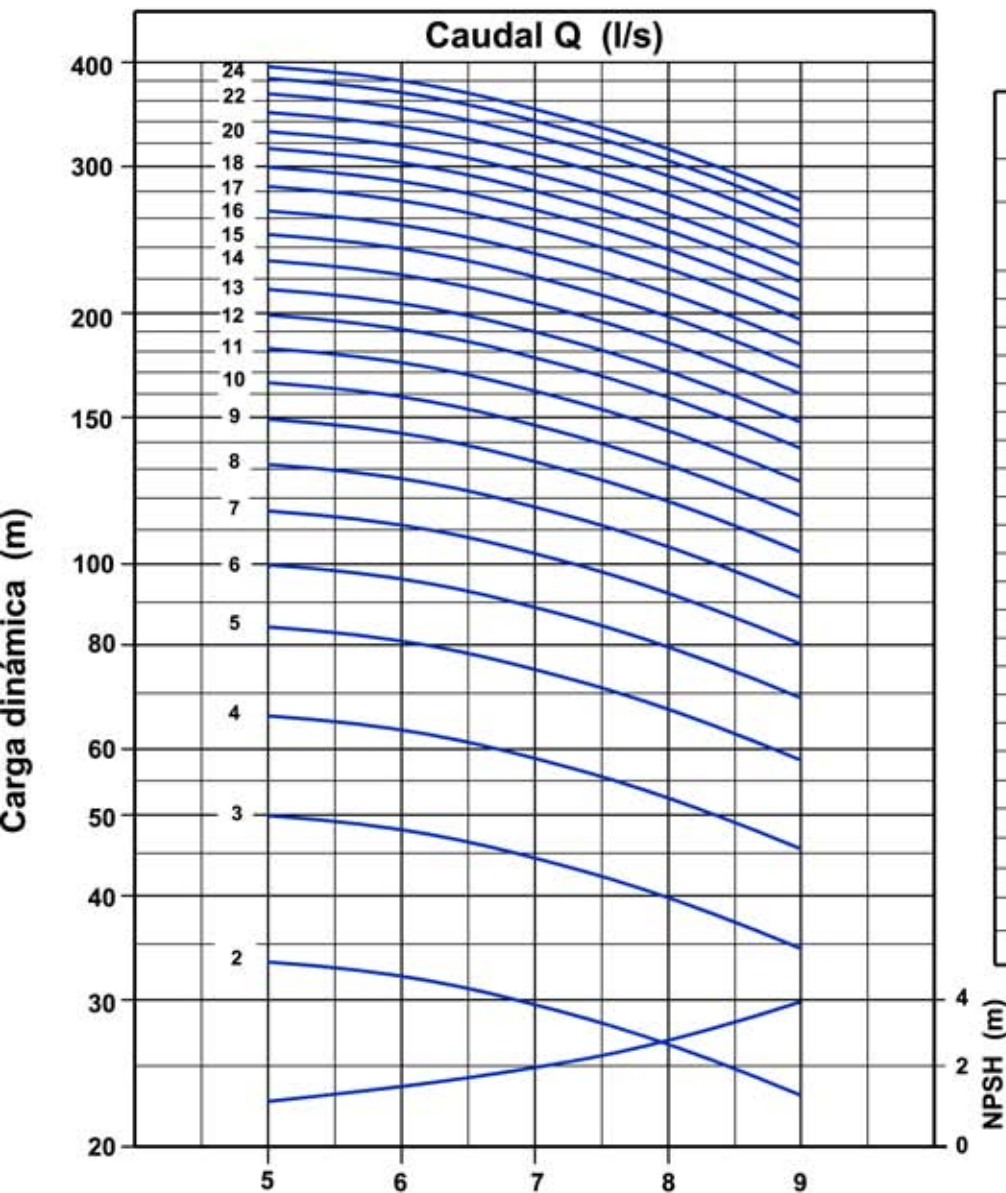

Combinaciones	
Bomba	Motor
Nº de Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 004
2	SUM 06 - 007
3	SUM 06 - 007
4	SUM 06 - 010
5	SUM 06 - 015
6	SUM 06 - 015
7	SUM 06 - 015
8	SUM 06 - 020
9	SUM 06 - 020
10	SUM 06 - 025
11	SUM 06 - 025
12	SUM 06 - 025
13	SUM 06 - 030
14	SUM 06 - 030
15	SUM 06 - 040
16	SUM 06 - 040
17	SUM 06 - 040
18	SUM 06 - 040
19	SUM 06 - 040
20	SUM 06 - 050
21	SUM 06 - 050
22	SUM 06 - 050
23	SUM 06 - 050
24	SUM 06 - 050

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 5 Puntos
2	- 4 Puntos
3	- 3 Puntos
4	- 2 Puntos
5	- 1 Punto

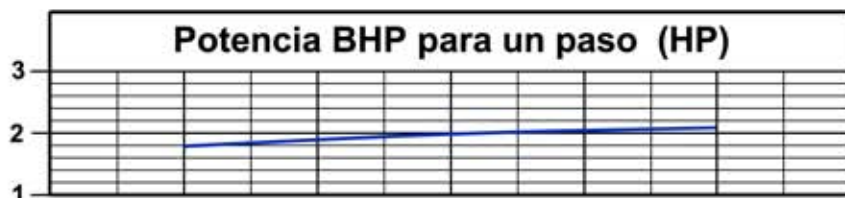

Observaciones:

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.
Máxima temperatura del agua 30°C.
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BR 06-009

60 ciclos, 2 polos