






# BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

**ema**   
LABORATORIO DE ENSAYO  
ACREDITADO MM-183-034/12

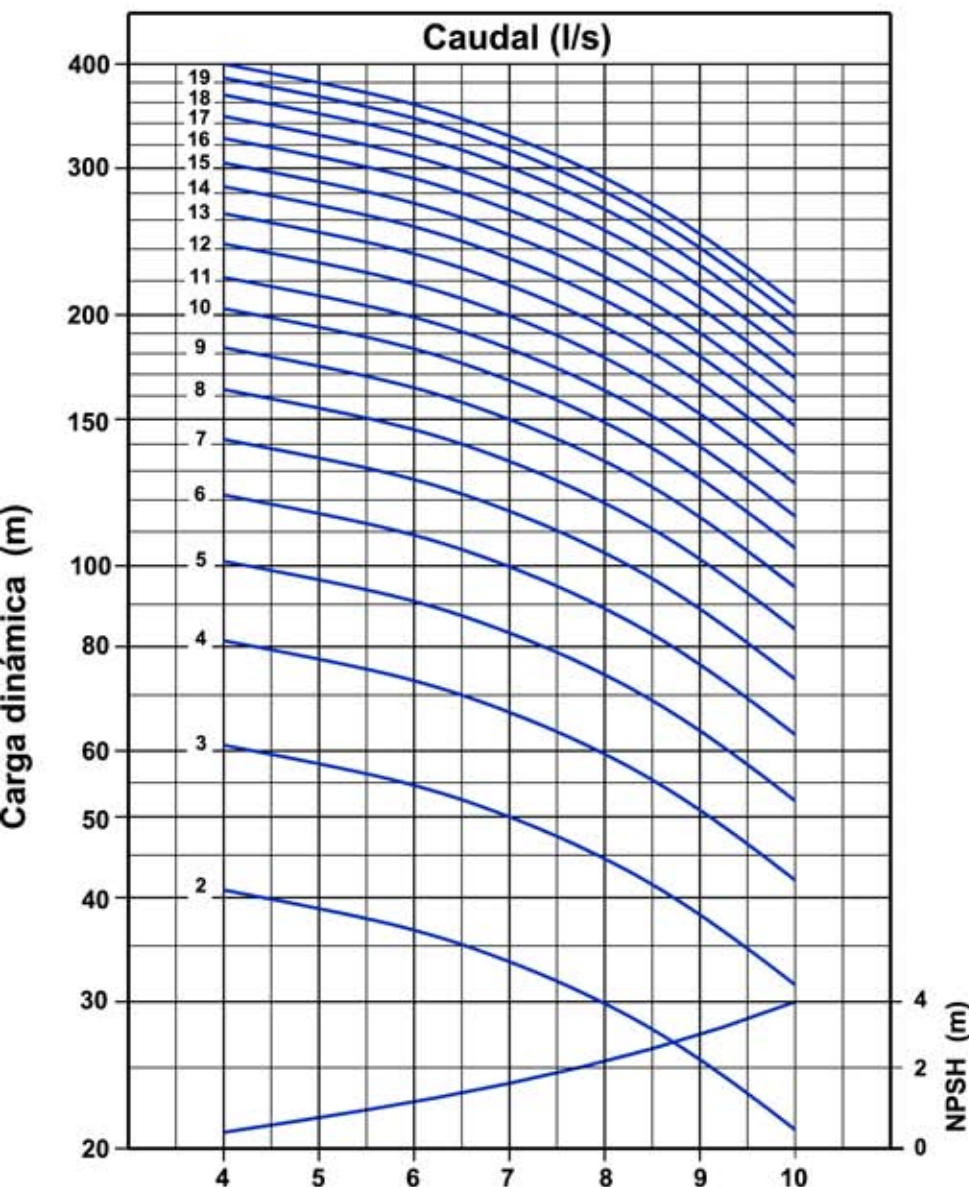

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° de Pasos	Motor acoplado Diámetro - HP
1	SUM 06 - 004
2	SUM 06 - 007
3	SUM 06 - 007
4	SUM 06 - 010
5	SUM 06 - 015
6	SUM 06 - 015
7	SUM 06 - 020
8	SUM 06 - 020
9	SUM 06 - 025
10	SUM 06 - 025
11	SUM 06 - 025
12	SUM 06 - 030
13	SUM 06 - 030
14	SUM 06 - 040
15	SUM 06 - 040
16	SUM 06 - 040
17	SUM 06 - 040
18	SUM 06 - 050
19	SUM 06 - 050
20	SUM 06 - 050

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 5 Puntos
2	- 4 Puntos
3	- 3 Puntos
4	- 2 Puntos
5	- 1 Punto

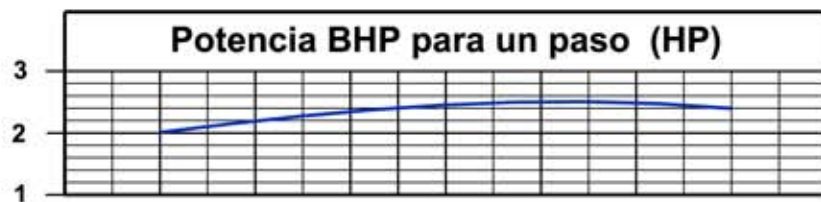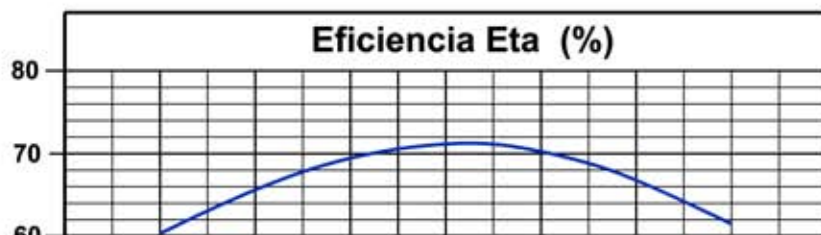

**Observaciones:**

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.  
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

**Modelo: BR 06-010**

60 ciclos, 2 polos