




BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir del 2012-04-19.

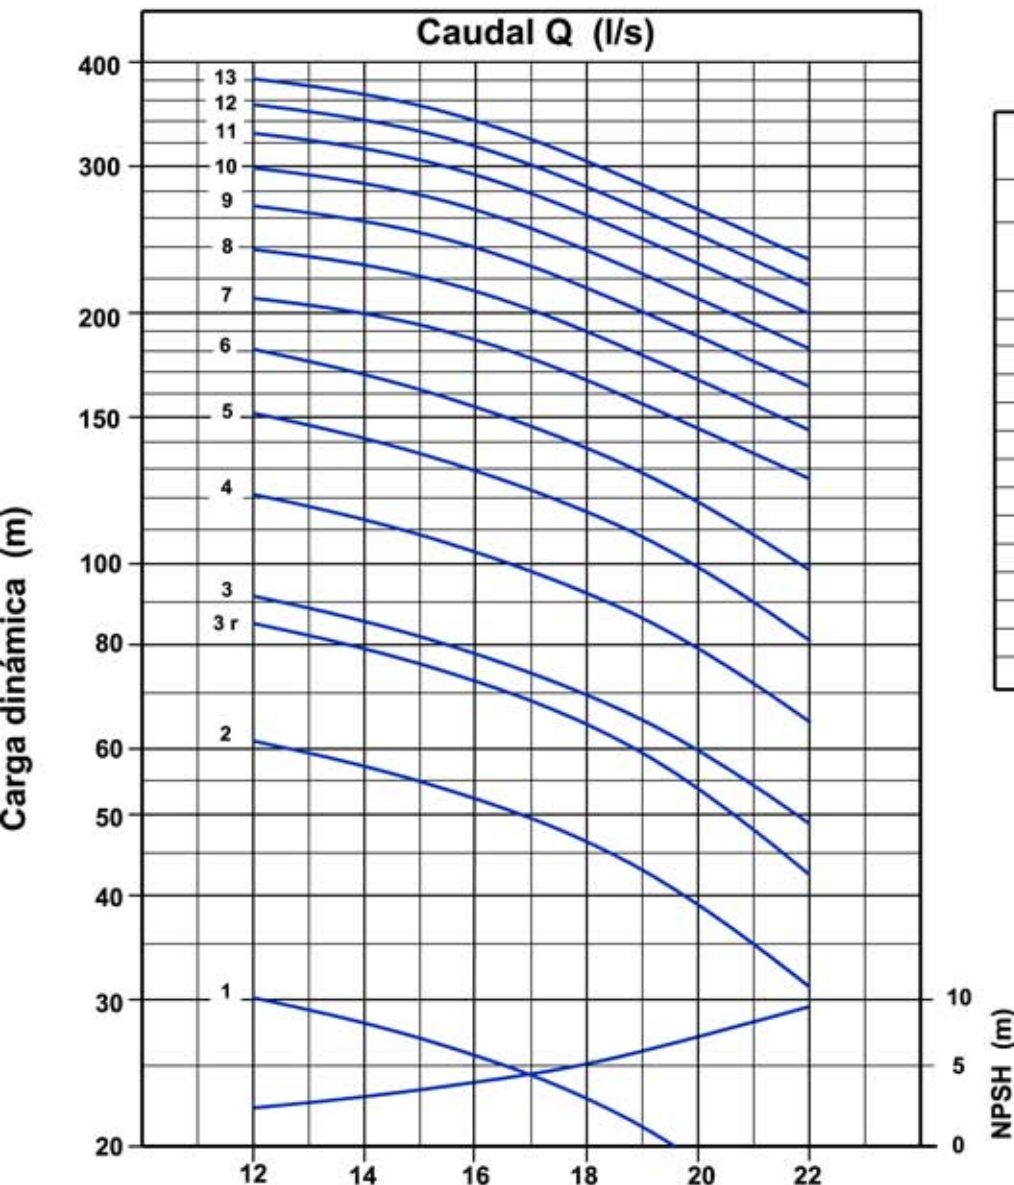

Combinaciones

Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 010
2	SUM 06 - 015
3 r	SUM 06 - 020
3	SUM 06 - 025
4	SUM 06 - 030
5	SUM 06 - 040
6	SUM 06 (08) - 050
7	SUM 08 - 060
8	SUM 08 - 075
9	SUM 08 - 075
10	SUM 08 - 085
11	SUM 08 - 085
12	SUM 08 (10) - 100
13	SUM 08 (10) - 100

Correcciones de Eficiencia

Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 4 Puntos
2	- 3 Puntos
3 r	- 3 Puntos
3	- 2 Puntos
4	- 1 Punto

Eficiencia Eta (%)



Potencia BHP para un paso (HP)



Observaciones:

Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.

Máxima temperatura del agua 30°C.
De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BR 08-022

60 ciclos, 2 polos